BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SU NEGALIA GEROVĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2026-06-29 Nr. GTR -
Biržai

Posėdis įvyko 2026 m. birželio 17 d. 10.00 – 12.00
Biržų rajono savivaldybės Asmenų priimamajame
Posėdžio pirmininkas – Justas Greviškis.
Posėdžio sekretorė – Daiva Jundzilienė.
Taryba sudaryta iš 11 asmenų.
Tarybos posėdyje dalyvavo: Dainius Masėnas, Gražina Paulauskienė, Lidija Dainiuvienė, Audrius Unglininkas.
Nedalyvavo: Irutė Varzienė, Regina Židonienė, Vida Gedvilienė, Simona Gudienė, Sima Znaidauskienė.
Svečio teisėmis dalyvavo: Biržų rajono asmenų su negalia draugijos pirmininkas Egidijus Saldys.
DARBOTVARKĖ:

1. Pristatymas bei aptarimas 2026-05-12 lankyto Psichikos dienos stacionaro.
2. VšĮ Biržų rajono Socialinių paslaugų centro patalpų trūkumo aptarimas.
3. 2026 m. Tarptautinės asmenų su negalia dienos minėjimo šventės organizacinių klausimų aptarimas.
4. Taktiliniai vaikščiojamieji paviršiai ir jų įrengimo klaidos
5. Po praeito Tarybos posėdžio rašytų raštų aptarimas
6. Įstaigų, aplankytų balandžio - birželio mėnesiais, aptarimas
7. Nusimatyti liepos - rugsėjo mėnesiais planuojamas aplankyti įstaigas

1. SVARSTYTA

Dėl pristatymo bei aptarimo 2026-05-12 lankyto Psichikos dienos stacionaro

Posėdį pradėjo asmens su negalia gerovės tarybos pirmininkas Justas Greviškis, kuris pakvietė tarybos narius pasidalinti įspūdžiais po apsilankymo naujai atidarytame Psichikos dienos stacionare.

Dainius Masėnas pasidžiaugė, kad didėjant depresija sergančių žmonių skaičiui, ypač tarp jaunimo, Biržuose pradėjo veikti Psichikos dienos stacionaras. Jis pabrėžė, kad tai yra reikšminga pagalba rajono gyventojams ir labai reikalinga paslauga. Pasak jo, dalyvių skaičius ir jų teigiami atsiliepimai rodo, kad ši paslauga yra aktuali ir naudinga gyventojams. Tai pat pažymėjo dar vieną teigiamą pliusą, kad senas nenaudojamas pastatas įveiklintas bei pritaikytas asmenims su negalia.

Gražina Paulauskienė mano, kad norinčių pasinaudoti Psichikos dienos stacionaro paslaugomis netruks. Tokie centrai panaikina stigmą kreiptis į psichologus bei psichiatrus.

Justas Greviškis papasakojo, kad per Psichikos dienos stacionaro gyvavimo laikotarpį buvo vienas pacientas, kuriam buvo reikalingas ir medikamentinis gydymas, asmuo gavo pilną gydymą. Dalyvių atsiliepimai geri. Pasak jo, didelis pliusas, kad Psichikos dienos stacionaras yra atokiau, suteikia privatumo klientams. Taip pat svarbu tai, kad asmenys, kuriems ir toliau reikalinga pagalba, nelieka vieni, su jais palaikomas kontaktas, jei reikia, gali būti nukreipiami tęstinei pagalbai ir gydymui, taip pat po kurio laiko gali tęsti paslaugų gavimą Psichikos dienos stacionare.

Irutė Varzienė prieš posėdį atsiuntė el. laišką, kad negalės dalyvauti posėdyje bei atsiųstame laiške rašė, kad Psichinės sveikatos centras teikia vilties, kad pagalba bus reali. Taip pat išreiškė nuogąstavimus, kad įdomu, kokia bus lankytojų dinamika, ar visi, kuriuos šeimos gydytojai nukreipia, ateis į šį centrą? Taip pat iškėlė klausimą, ar nereikėtų daugiau informacijos apie centrą ir jo galimybes.

Tarybos pirmininkas pasiūlė apsilankyti Psichikos dienos stacionare po metų ir pažiūrėti kaip sekasi, ar pacientai išlieka patenkinti teikiamomis paslaugomis.

Daiva Jundzilienė pasiūlė kreiptis į poliklinikos direktorių su rekomendacija dėl informacijos paskelbimo apie Psichikos dienos stacionaro paslaugas poliklinikos internetiniame puslapyje bei dėl viešinimo ir visuomenės supažindinimo su šiomis paslaugomis.

NUTARTA

Pritarti siūlymams, sprendimas priimtas vienbalsiai.

2. SVARSTYTA

Dėl VšĮ Biržų rajono Socialinių paslaugų centro patalpų trūkumo

Justas Greviškis informavo, kad 2026-05-12 šiuo klausimu įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos direktorius Lukas Kalninis ir teisininkas Justas Greviškis, VšĮ Biržų ligoninės direktorius Petras Bimba ir socialinė darbuotoja Aldona Šaknienė, Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Gudienė ir vyriausioji specialistė (Asmenų su negalia reikalų koordinatorė) Daiva Jundzilienė. Susitikimo metu buvo pranešta, kad 2026 m. kovo 26 d. Asmens su negalia gerovės tarybos posėdyje buvo nagrinėtas techninių pagalbos priemonių laikymo patalpų trūkumo klausimas. Viena iš svarstytų alternatyvų – ligoninės teritorijoje pastatyti jūrinį konteinerį ir jį pritaikyti techninių pagalbos priemonių saugojimui. Susitikime aptarus techninių pagalbos priemonių laikymo sąlygas, pasiūlymui nepritarta, motyvuojant, kad jūriniame konteineryje nebūtų užtikrintos tinkamos techninių pagalbos priemonių laikymo sąlygos, ypač šaltuoju metų laiku.

Tęsiant techninių pagalbos priemonių laikymo patalpų klausimo nagrinėjimą, poliklinikos direktorius pasiūlė įvertinti galimybę sutvarkyti poliklinikos rūsio patalpas ir jas pritaikyti techninių pagalbos priemonių laikymui.

Ligoninės direktorius informavo, kad ligoninė taip pat turi rūsio patalpas, tačiau šiuo metu jos nėra tinkamos naudoti dėl padidėjusios drėgmės. Siekiant jas pritaikyti, reikėtų atlikti hidroizoliacijos ir kitus būtinus remonto darbus. Atlikus šiuos darbus, rūsio patalpas būtų galima pritaikyti tiek techninių pagalbos priemonių laikymui, tiek civilinės saugos slėptuvės įrengimui.

Susitikimo pabaigoje nuspręsta tęsti dialogą toliau, ieškant tinkamų sprendimų.

Daiva Jundzilienė pasiūlė parašyti poliklinikos direktoriui rekomendaciją kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorę dėl poliklinikos rūsio patalpų įvertinimo, nustatant, ar jos atitinka priedangai keliamus reikalavimus bei dėl lėšų skyrimo.

Justas Greviškis pasiūlė kreiptis į Biržų savivaldybės parengties pareigūnę dėl galimybių įrengti priedangą poliklinikos rūsio patalpose. Atkreipti dėmesį, kad svarstant ligoninės rūsio pritaikymą, pirmiausia būtina išspręsti drėgmės problemą – atlikti rūsio

hidroizoliacijos ir kitus būtinus remonto darbus. Sutvarkius patalpas, jas būtų galima pritaikyti tiek priedangai, tiek techninių pagalbos priemonių laikymui.

Nutarta:

Pritarti siūlymams, sprendimas priimtas vienbalsiai.

3. SVARSTYTA

Dėl 2026 m. Tarptautinės asmenų su negalia dienos minėjimo šventės organizacinių klausimų

Irutė Varzienė el. laiške išsakė mintį, kad pirmiausia reikėtų apklausti asmenis su negalia, kokio formato renginio jie norėtų, gal sportinio pobūdžio, gal susitikimo su įžymybe (dainininkas, visuomenininkas, žurnalistas, sportininkas, keliautojas ir t.t.).

Justas Greviškis pasiūlė aptartas renginio formatą – ar palikti praėjusiais metais pasiteisinusį modelį, ar organizuoti asmenų su negalia apklausą dėl pageidaujamų veiklų.

Daiva Jundzilienė priminė, kad praeitais metais vykdė NVO vienijančių asmenis su negalia vadovų žodinę apklausą, pasiūlymų nebuvo daug, bet dauguma buvo už šventinę programą, kad asmenys su negalia galėtų susitikti, pabendrauti, praleisti linksmai laiką.

Gražina Paulauskienė pasiūlė renginio formato nekeisti, dalyvavusiems renginys patiko, labai daug gerų atsiliepimų. Taip pat pabrėžė, kad daug sportinio pobūdžio renginių vasarą NVO vykdo pagal projektus, taip pat organizuoja susitikimus su įžymiais žmonėmis, daug įvairių susitikimų organizuoja ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka bei Biržų krašto muziejus „Sėla“.

Egidijus Saldys ir Lidija Dainiuvienė patvirtino, kad renginio formatas dalyviams labai patiko, ypač patiko suorganizuota asmenų su negalia rankdarbių paroda – mugė. Asmenys su negalia džiaugėsi, kad jų sukurti darbai buvo pastebėti ir įvertinti.

Dainius Masėnas taip pat pasiūlė renginio formato nekeisti.

Tęsiant diskusiją aptartas renginio scenarijus.

Daiva Jundzilienė informavo, kad 2026-05-15 dalyvavo VšĮ Biržų rajono Socialinių paslaugų centro organizuotoje Šeimos dienos šventėje, kur buvo rodomas Neįgaliųjų dienos centro teatro trupės „Mes esame“ spektaklis „Bėgantys laike“ bei pasiūlė šį spektaklį įtraukti į koncertinę programą. Taip pat pranešė, kad vyksta derinimas su Biržų Vlado Jakubėno meno mokykla dėl mokinių pasirodymo šiame renginyje.

Gražina Paulauskienė pabrėžė, kad pasirodymai neturėtų trukti ilgiau nei 15-20 minučių. Taip pat pasiūlė į programą įtraukti Trečiojo amžiaus universiteto Saviraiškos fakulteto humoro grupės „Dviratukas“ pasirodymą.

Daiva Jundzilienė priminė, kad Dainius Masėnas taip pat galėtų padainuoti. Pasiūlė tęsti bendradarbiavimą tarp kaimyninių rajonų ir šiais metais į šventę pasikviesti Rokiškio rajono asmenis su negalia vienijančias NVO ir suderinti jų pasirodymą.

Gražina Paulauskienė priminė, kad būtinai reiktų ir šiemet pakviesti gimnazistus padėti renginio metu.

Daiva Jundzilienė pasiūlė asmenų su negalia darbų parodą - mugę prieš renginį sutrumpinti iki 1 valandos, nes asmenims su negalia per sunku išbūti 2 val, o po to dar dalyvauti koncertinėje dalyje. Taip pat informavo, kad buvo susitikusi su Biržų Kultūros centro dailininke ir aptarė asmenų su negalia darbų parodos organizacinius klausimus.

Diskusijų metu aptartas ir sveikinimo kalbų klausimas. Sutarta, kad oficialių pasisakymų turėtų būti kuo mažiau.

NUTARTA

Tarptautinės asmenų su negalia dienos minėjimo formato nekeisti, organizuoti pagal praėjusiais metais pasiteisinusį formatą.

Sutarta dėl preliminarios renginio programos:

- 12.00-15.00 – asmenų su negalia darbų paroda – mugė,
- 13.00-14.30 – koncertinė programa,
- nuo 14.30 – lengvos vaišės ir laikas pabendrauti.

Tęsti koncertinės programos derinimą su Biržų Vlado Jakubėno meno mokykla, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centru, Trečiojo amžiaus universitetu, Dainiumi Masėnu, Rokiškio rajono asmenis su negalia vienijančiomis NVO bei tęsti kitų dalyvių paiešką.

Pakviesti savanorius iš Biržų „Saulės“ gimnazijos.

Siekiant išlaikyti renginio bendruomeninį pobūdį, nuspręsta oficialių sveikinimo kalbų skaičių riboti ir pakviesti renginio metu sveikinimo kalbas sakyti tik Biržų rajono savivaldybės merą Kęstutį Knizikevičių, Socialinės paramos skyriaus vedėją Simoną Gudienę ir Asmens su negalia gerovės tarybos pirmininką Justą Greviškį, kuris trumpai pristatytų Tarybos veiklą ir pasveikintų asmenis su negalia.

Į kiekvieną Tarybos posėdį įtraukti klausimus, susijusius su 2026 m gruodžio 3 d. renginio planavimu.

Nutarimai priimti vienbalsiai.

4. SVARSTYTA

Dėl taktilinių vaikščiojamųjų paviršių ir jų įrengimo klaidų

Daiva Jundzilienė 2026 m. gegužės 20 d. dalyvavo Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie SADM ir Lietuvos architektų rūmų organizuotuose architektų kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,“Universalaus dizaino plėtros analizė ir taikymo sritys“, „UD principų taikymo metodika. Pagrindiniai projektavimo aspektai pagal skirtingus vartotojo poreikius“, „Taktilinių vaikščiojimo paviršių vaidmuo užtikrinant saugų judėjimą asmenims su regos negali“. Po šių mokymų Tarybos narius trumpai supažindino su pagrindiniais taktilinių vaikščiojamųjų paviršių įrengimo principais ir dažnai pasitaikančiomis klaidomis.

Mokymų metu buvo išskirtas šaltinis - „Vilniaus miesto savivaldybės gatvių taktilinių vaikščiojamojo paviršiaus indikatorių projektavimo rekomendacijos“, kaip labai aiškus ir lengvai suprantamas šaltinis, su aiškiomis nuotraukomis:

https://judu.lt/wp-content/uploads/2024/11/VMS-gatviu-taktiliniu-vaiksciojamojo-pavirsiaus-indikatoriu-projektavimo-rekomendacijos.pdf

Remiantis šiuo šaltiniu, Tarybos nariams pateikti pagrindiniai taktilinių vaikščiojamųjų paviršių įrengimo principai:

- Per visą dėmesį atkreipiančio indikatoriaus ilgį turi būti išlaikomas mažiausiai **0,30 m apsaugos atstumas** iki pavojaus.

- Įrengiant **dėmesį atkreipiantį indikatorių**, į jo plotą negali patekti jokia vertikali kliūtis, pavyzdžiui, kelio ženklo ar šviesoforo atrama.
- Įrengiant **nukreipiantįjį indikatorių**, į jo plotą negali patekti jokia vertikali kliūtis, taip pat, per visą jo ilgį privalo būti užtikrinamas laisvas nuo vertikalių kliūčių atstumas (0,60 m) iš abiejų indikatoriaus pusių (nuo indikatoriaus kraštų).

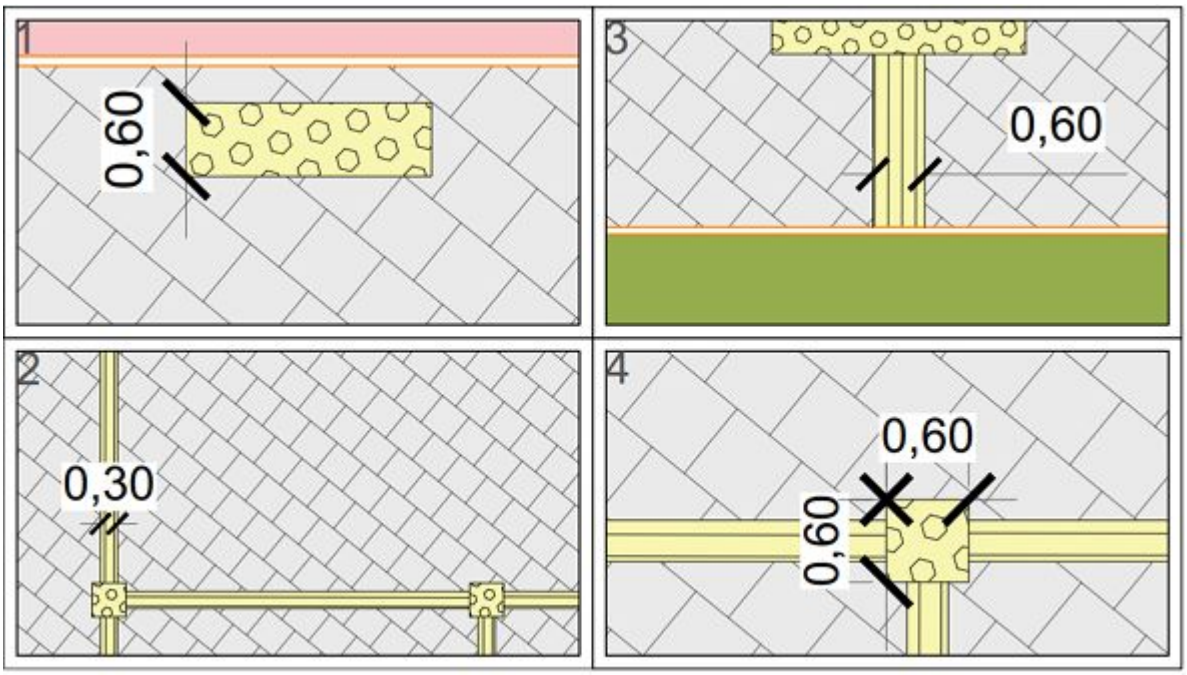

1 - Dėmesį atkreipiantis indikatorius, 2 - ištisinis nukreipiantysis indikatorius, 3 - nukreipiančioji gairė, 4-sprendimo taškas

- **Laiptai**

Kontrastingos spalvos įspėjamąja juosta žymimos **pirma ir paskutinė pakopa** *laiptuose su daugiau nei 3 pakopomis***.** Jei laiptai su 3 pakopomis ar mažiau - **kiekviena pakopa, per visą pakopos plotį**, turėtų būti pažymėta kontrastinga (0,05–0,10 m pločio) įspėjamąja juosta

Laiptų apačioje ir viršuje, per visą laiptų plotį, privalo būti įrengiami dėmesį atkreipiantys indikatoriai:

- **Laiptų viršuje** dėmesį atkreipiantis indikatorius atitraukiamas mažiausiai **per 0,30 m**, bet ne daugiau nei per 0,50 m nuo viršutinės pakopos briaunos.

- **Laiptų apačioje** dėmesį atkreipiantis indikatorius atitraukiamas mažiausiai **per 0,10 m**, bet ne daugiau nei per 0,50 m nuo pirmosios laiptų pakopos.

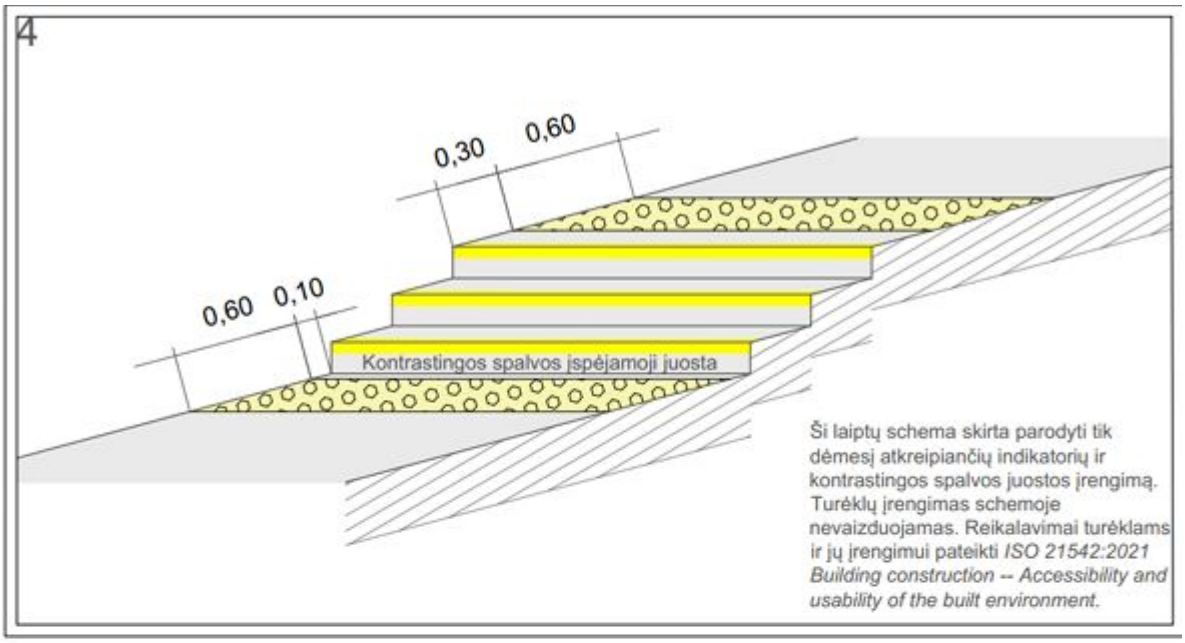

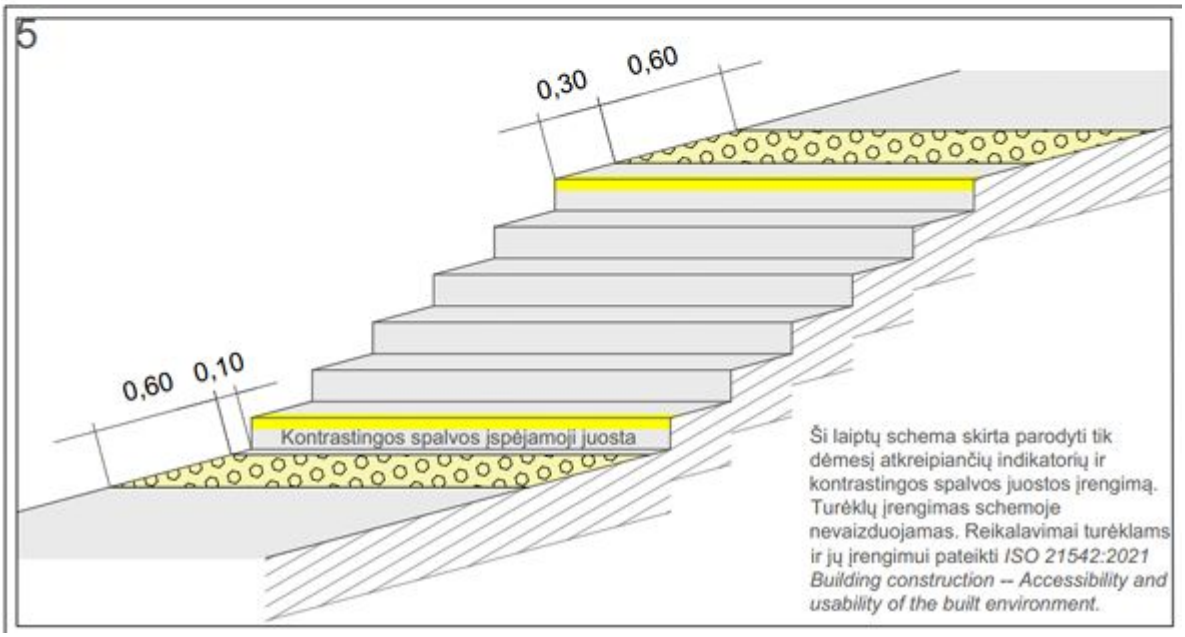

- **Pandusai**

Kiekvieno panduso apačioje ir viršuje, **per visą panduso plotį**, privalo būti įrengiami dėmesį atkreipiantys indikatoriai.

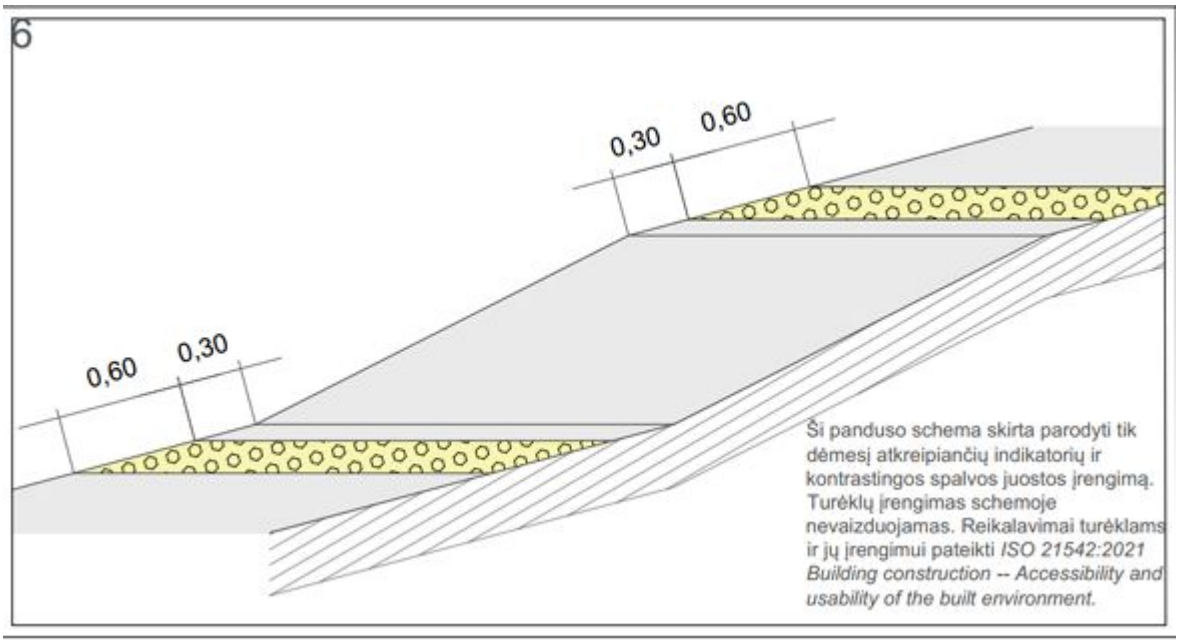

- **Perėjos**

Per visą dėmesį atkreipiančio indikatoriaus ilgį, turi būti išlaikomas **mažiausiai 0,30 m apsaugos atstumas** iki važiuojamosios nerekomenduojama dalies.

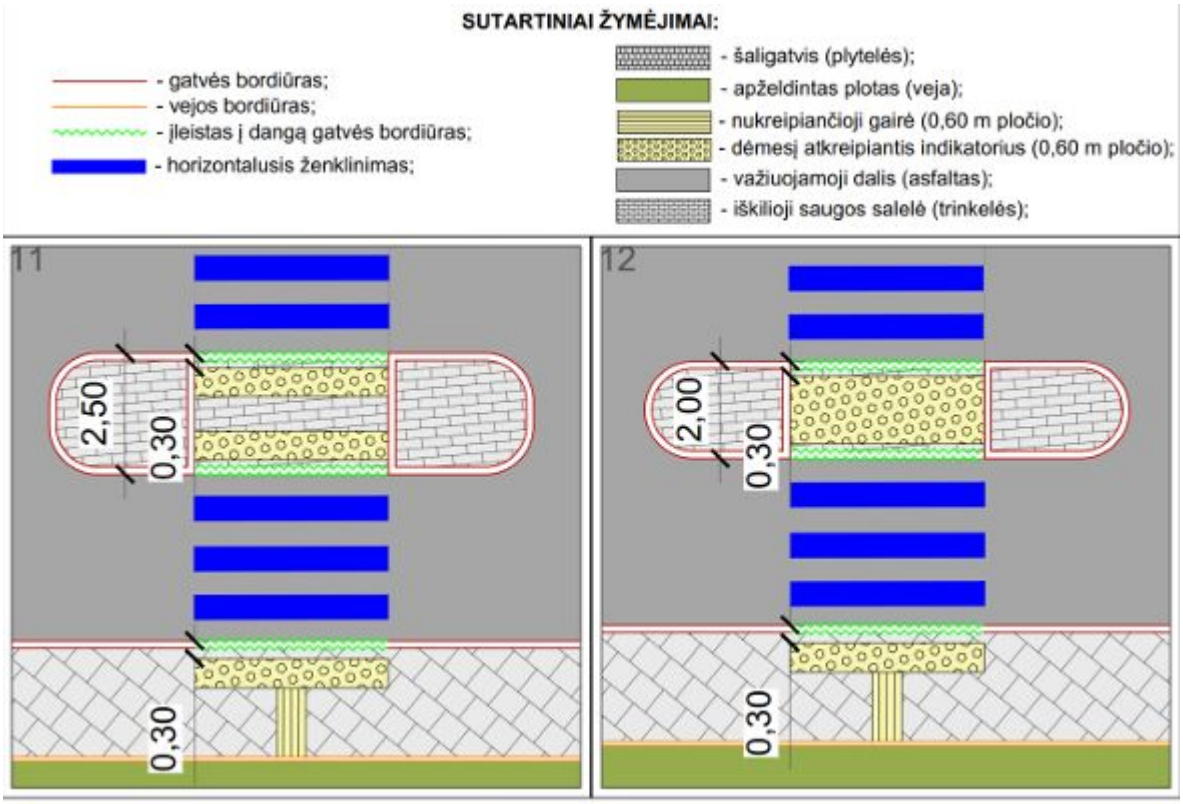

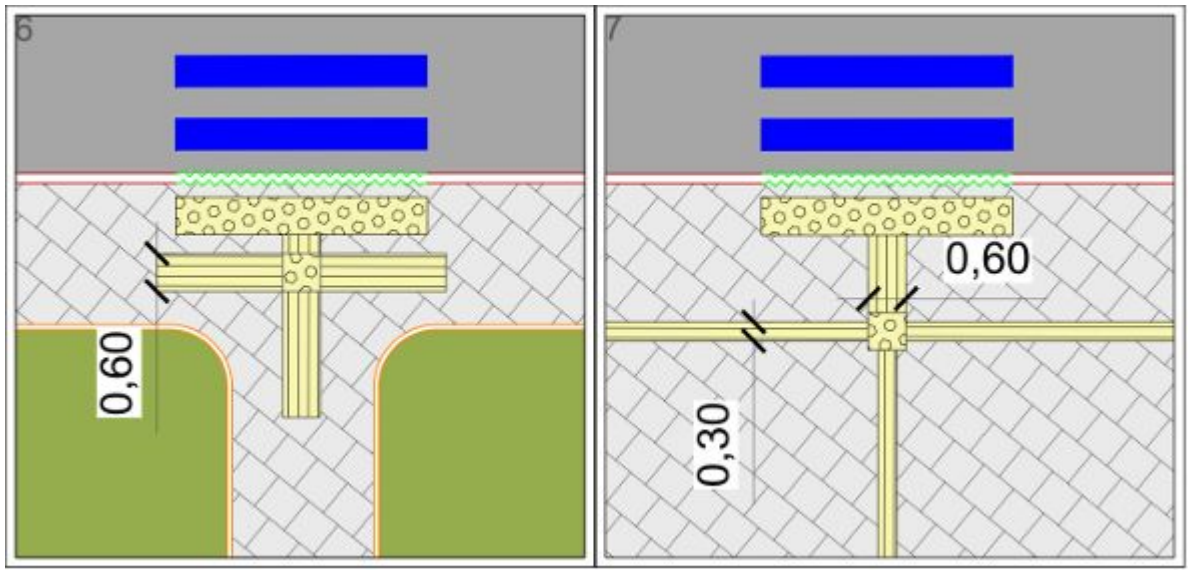

- **Įėjimai**

Ties įėjimu į pastatą dėmesį atkreipiantį indikatorių prieš įėjimą **įrengti privaloma.** Indikatorius atitraukiamas **mažiausiai per 0,30 m**, bet ne daugiau nei per 0,50 m nuo įėjimo, kai prieš įėjimą yra įrengiamos kojų valymo grotelės, dėmesį atkreipiantis indikatorius nėra įrengiamas.

Kai į pastatą patenkama **pro besisukančias duris** ir prieš duris nėra įrengiamos kojų valymo grotelės, dėmesį atkreipiantis indikatorius įrengiamas atsižvelgiant į apskritimo formos durų konstrukciją.

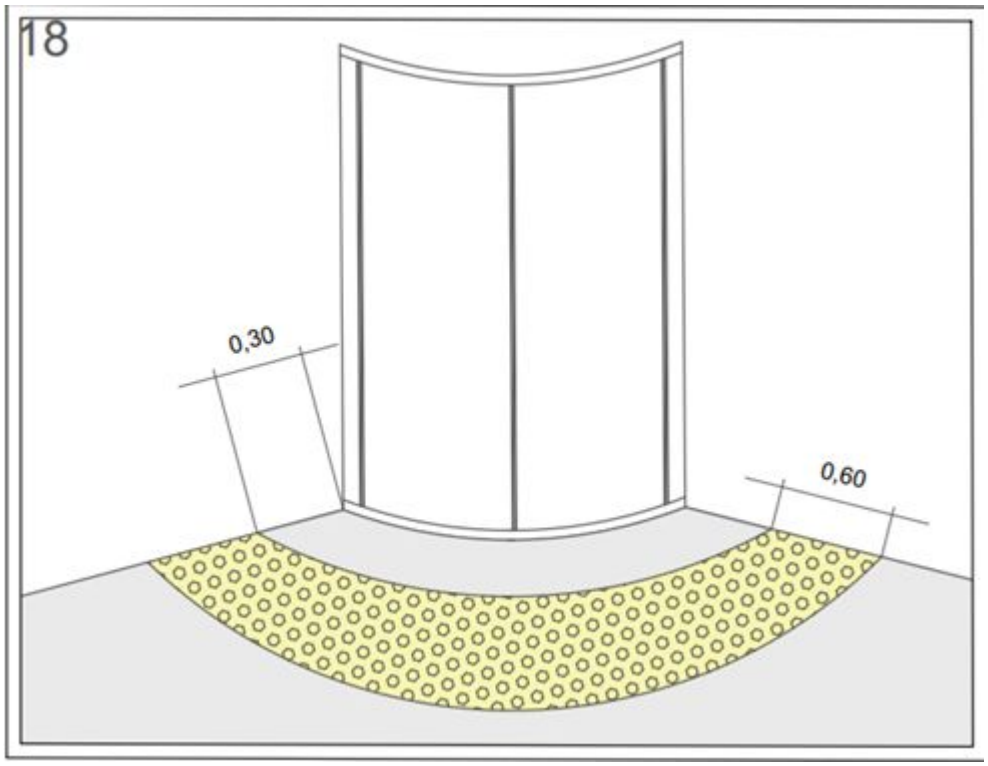

Kai į pastatą patenkama liftu ir yra įrengiamas nukreipiantysis indikatorius, kelias turėtų būti pažymėtas iki lifto iškvietimo mygtuko. Prieš mygtuką, nukreipiančiojo indikatoriaus pabaigoje, įrengiamas sprendimo taškas.

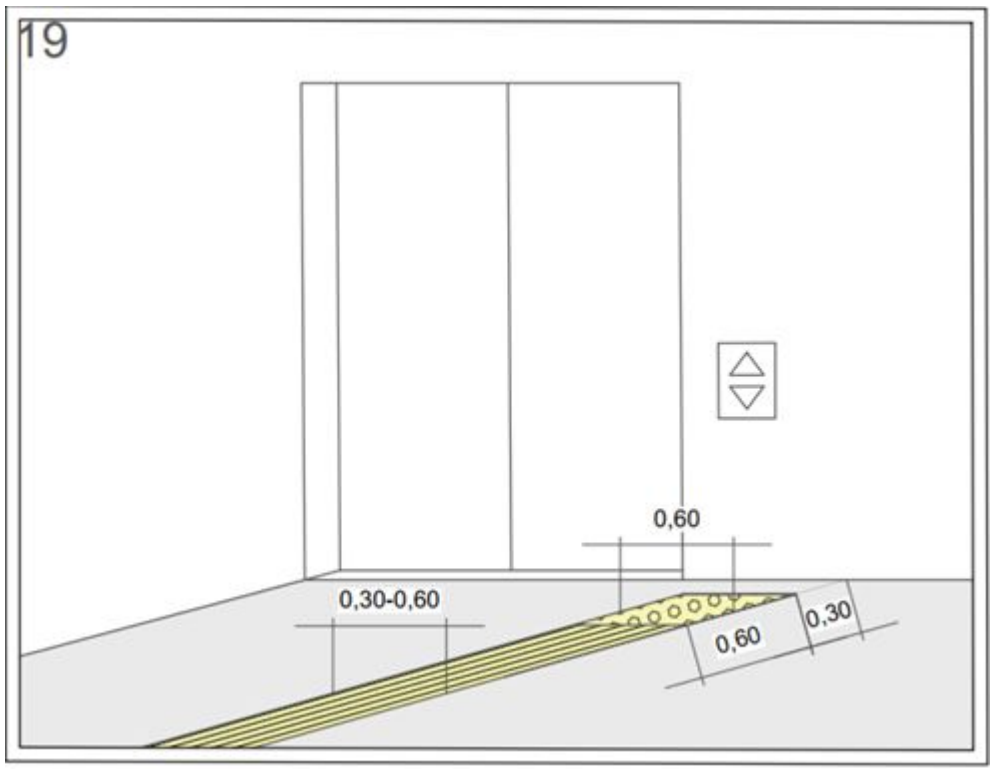

Audrius Unglininkas pasakė, kad naujai tvarkomoje Žemaitės gatvėje yra tikrai neteisingai klojamų taktilinių paviršių.

Daiva Jundzilienė teigė, kad Kęstučio gatvėje taip pat yra klaidų taktilinių vaikščiojamųjų paviršių išdėstyme.

Justas Greviškis pastebėjo, kad ligoninės teritorijoje naujai tiesiamame šaligatvyje taip pat yra klaidų ir kad planuoja kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administraciją šiuo klausimu.

Daiva Jundzilienė pabrėžė, kad esant situacijoms kai neaišku kaip reikėtų kloti taktilinius vaikščiojamuosius paviršius, visada galima kreiptis į ANTA Konsultacijų centrą el. paštu KC@anta.lt.

NUTARTA

Parašyti Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorei dėl taktilinių vaikščiojamųjų paviršių strategijos sukūrimo Biržų rajone bei galimybės suteikimo dalyvauti projektų aptarime, vertinime.

Fiksuoti blogai suklotus taktilinius paviršius, aptarti situacijas Tarybos posėdžiuose, teikti rekomendacijas.

Pasivaikščioti naujai tvarkomomis gatvėmis, teikti rekomendacijas dėl neteisingai suklotų taktilinių vaikščiojamųjų paviršių ištaisymo.

Nutarimai priimti vienbalsiai.

5. SVARSTYTA

Dėl po 2026 m. kovo 26 d. Tarybos posėdžio rašytų raštų

Daiva Jundzilienė pristatė, kokie raštai po praeito Tarybos posėdžio buvo parašyti.

- 2026-05-21 GTR-2 Dėl savivaldybės pastatų pritaikymo asmenims su negalia įtraukimo į strateginį veiklos planą.

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja Zita Marcinkevičiūtė telefonu informavo, kad yra ruošiamas Vytauto g. 59 pastato techninis projektas, kitos rašte paminėtos įstaigos turėtų pačios kreiptis dėl pastatų prieinamumo didinimo.

- 2026-05-21 GTR-3 Dėl siūlymo suteikti lengvatas.

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja Zita Marcinkevičiūtė telefonu informavo, kad yra planuojama organizuoti klausimo svarstymą Mokesčių darbo grupėje.

NUTARTA

Į kitą Tarybos posėdį įtraukti klausimus dėl šių raštų eigos.

Susitikti su Bendrojo skyriaus vedėja Deimante Prunskiene dėl savivaldybės pastatų prieinamumo didinimo bei poreikio nusimatymo planuojamame biudžete kitiems metams. Jei reiktų, kviestis Bendrojo skyriaus specialistus į Tarybos posėdžius

6. SVARSTYTA

Dėl balandžio - birželio mėnesiais lankytų įstaigų aptarimo

Daiva Jundzilienė pasidžiaugė, kad per 6 mėnesius Taryba aplankė net 38 įstaigas bei pristatė, kokios rekomendacijos buvo pateiktos įstaigoms po apsilankymo:

- ❖ Biržų "Aušros"pagrindinė mokykla

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- dėl asmenų su negalia stovėjimo vietų įrengimui leidimo gavimo rekomenduojama kreiptis į Biržų rajono savivaldybę,

- jei būtų tvarkomi šaligatviai ir derinami projektai, atkreipti dėmesį ar yra numatyti taktiliniai paviršiai ir ar jie teisingai išdėstyti,

- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- ant įėjimo durų pritvirtinti kojelę,

- įėjimo groteles pakeisti grotelėmis be įgilinimų,

- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,

- įstiklintas ir visiškai stiklines duris pažymėti mažiausia 2 horizontaliomis juostomis per visą durų plotį, 900-1000 mm ir 1200-1600 mm aukštyje arba ištisiniais vaizdiniais,

- pastate nėra nei lifto, nei keltuvo, esant galimybei įrengti liftą, laiptų keltuvus,

- nėra asmenims su negalia pritaikytų sanitarinių patalpų, esant galimybei įrengti (atkeipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualeto pusėse, šalia tualeto turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuvu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę.)

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą,

- interneto svetainėje nekintamą informaciją pateikti lengvai suprantama kalba, lietuvių gestų kalba,

- parengti informacijos rengimo ir (ar) teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais tvarkos aprašą (taisykles).

- ❖ Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- dėl asmenų su negalia stovėjimo vietų įrengimui leidimo gavimo rekomenduojama kreiptis į Biržų rajono savivaldybę,

- jei būtų tvarkomi šaligatviai ir derinami projektai, atkreipti dėmesį ar yra numatyti taktiliniai paviršiai ir ar jie teisingai išdėstyti,

- netoli įėjimo laiptų yra šaligatvio aukščių skirtumas, kampas pradėtas cementuoti, arba suformuoti nuovažą, arba iškilią dalį pažymėti kontrastinga juosta,

- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- ant įėjimo durų pritvirtinti kojelę,

- įėjimo durų slenksčiai viršija 20 mm, suformuoti nuovažas,

- įstiklintas ir visiškai stiklines duris pažymėti mažiausia 2 horizontaliomis juostomis per visą durų plotį, 900-1000 mm ir 1200-1600 mm aukštyje arba ištisiniais vaizdiniais,

- visi vidaus laiptai suženklinti teisingai, tik pirmame aukšte reiktų pataisyti pirmos laiptų pakopos žymėjimą, nes prieš laiptą yra paviršių aukščių skirtumas, kuris nepažymėtas,

- pastate nėra nei lifto, nei keltuvo, esant galimybei įrengti liftą, laiptų keltuvus,

- nėra asmenims su negalia pritaikytų sanitarinių patalpų, esant galimybei įrengti (atkeipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualeto pusėse, šalia tualeto turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuvu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą,

- interneto svetainėje nekintamą informaciją pateikti lengvai suprantama kalba, lietuvių gestų kalba,

- parengti informacijos rengimo ir (ar) teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais tvarkos aprašą (taisykles),

- kol įstaiga nepritaikyta asmenims su negalia, matomoje vietoje (pavyzdžiui ant įėjimo durų) skelbti informaciją su kontaktiniais duomenimis.

❖ Biržų "Kaštonų" pagrindinė mokykla

Rekomenduojama:

- projekto Nr. 25-008-P-0001"Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Biržų rajono bendrojo ugdymo mokyklose" metu duomenis apie pastato prieinamumą koreguoti STASIS.lt sistemoje,

- kai bus tvarkomi šaligatviai ir derinami projektai, atkreipti dėmesį ar yra numatyti taktiliniai paviršiai ir ar jie teisingai išdėstyti,

- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- esant galimybei prie pagrindinio įėjimo įrengti nuolydį (rampą - didžiausias leidžiamas rampos nuolydis - 1:12, plotis ne mažesnis kaip 1200 mm, turėklai abiejose pusėse, kai nuožulnos ilgis viršija 800 mm),

- ant įėjimo durų pritvirtinti kojelę,

- jei įėjimo durų slenksčiai viršija 20 mm, suformuoti nuovažas,

- įstiklintas ir visiškai stiklines duris pažymėti mažiausia 2 horizontaliomis juostomis per visą durų plotį, 900-1000 mm ir 1200-1600 mm aukštyje arba ištisiniais vaizdiniais,

- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,

- pastate nėra nei lifto, nei keltuvo, esant galimybei įrengti liftą, laiptų keltuvus,

- nėra asmenims su negalia pritaikytų sanitarinių patalpų, esant galimybei įrengti (atkeipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualeto pusėse, šalia tualeto turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuvu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm.

Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą,

- interneto svetainėje nekintamą informaciją pateikti lengvai suprantama kalba, lietuvių gestų kalba,

- parengti informacijos rengimo ir (ar) teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais tvarkos aprašą (taisykles),

- kol įstaiga nepritaikyta asmenims su negalia, matomoje vietoje (pavyzdžiui ant įėjimo durų) skelbti informaciją su kontaktiniais duomenimis.

❖ Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Biržų padalinys

Rekomenduojama:

- esant galimybei pastatyti asmenų su negalia stovėjimo vietą nurodantį ženklą, pažymėti išlipimo aikštelę,

- įstiklintas ir visiškai stiklines duris pažymėti mažiausia 2 horizontaliomis juostomis per visą durų plotį, 900-1000 mm ir 1200-1600 mm aukštyje arba ištisiniais kontrastingais vaizdiniais, klientų aptarnavimo durys neturi jokio kontrasto, stiklas, rėmai, rankena yra vienos spalvinės gamos, asmenims su regos negalia neįmanoma suprasti, kur yra durys,

- asmenims su negalia skirtoje sanitarinėje patalpoje šalia tualeto įrengti rankinį dušą, prie praustuvės iš abiejų pusių įrengti ranktūrius, įrengti pagalbos iškvietimo įtaisą,

- naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,

- paslaugų teikimo vietoje įrengti bent dalį stalo tokio aukščio, kad ant jos būtų galima rašyti stovint (950–1 100 mm),

- laukimo vietose bent dalį sėdimų vietų pakeisti į sėdimas vietas su porankiais,

- informaciją (pvz. kabinetų numerius) pateikti didesniu šriftu ir kontrastingesnius, asmenims su regos negalia skelbiama informacija neprieinama.

- ❖ ANTA Biržų padalinys

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- esant galimybei pastatyti asmenų su negalia stovėjimo vietą nurodantį ženklą, pažymėti išlipimo aikštelę,

- asmenims su negalia skirtoje sanitarinėje patalpoje šalia tualeto įrengti rankinį dušą, prie praustuvės iš abiejų pusių įrengti ranktūrius, įrengti pagalbos iškvietimo įtaisą,

- naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,

- paslaugų teikimo vietoje įrengti bent dalį stalo tokio aukščio, kad ant jos būtų galima rašyti stovint (950–1 100 mm),

- laukimo vietose bent dalį sėdimų vietų pakeisti į sėdimas vietas su porankiais.

- ❖ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius, Biržų priimamasis

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- jei būtų tvarkomi šaligatviai ir derinami projektai, atkreipti dėmesį ar yra numatyti taktiliniai paviršiai ir ar jie teisingai išdėstyti (nėra laiptų pradžioje ir pabaigoje įrengtų taktilinių paviršių ir pan.),

- ant pirmos ir paskutinės vidaus ir lauko laiptų pakopos briaunos įrengti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą (lauko laiptų reikia pažymėti kiekvieną pakopą, nes pakopų ilgis nėra standartinis),

- sutvarkyti įėjimo durų pritraukėjus,

- įstiklintas ir visiškai stiklines duris pažymėti mažiausia 2 horizontaliomis juostomis per visą durų plotį, 900-1000 mm ir 1200-1600 mm aukštyje arba ištisiniais vaizdiniais,

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,

- asmenims su negalia skirtoje sanitarinėje patalpoje prie praustuvės iš abiejų pusių įrengti ranktūrius, įrengti pagalbos iškvietimo įtaisą,

- naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,

- laukimo vietose bent dalį sėdimų vietų pakeisti į sėdimas vietas su porankiais,

- informaciją pateikti kontrastingiau, asmenims su regos negalia skelbiama informacija dalinai prieinama.

❖ Užimtumo tarnybos Biržų skyrius

Rekomenduojama:

- jei būtų tvarkomi šaligatviai ir derinami projektai, atkreipti dėmesį ar yra numatyti taktiliniai paviršiai ir ar jie teisingai išdėstyti (nėra lauko laiptų pradžioje ir pabaigoje įrengtų taktilinių paviršių ir pan.),

- ant pirmos ir paskutinės vidaus ir lauko laiptų pakopos briaunos įrengti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą (lauko laiptų reikia pažymėti kiekvieną pakopą, nes pakopų ilgis nėra standartinis),

- sutvarkyti įėjimo durų pritraukėjus,

- įstiklintas ir visiškai stiklines duris pažymėti mažiausia 2 horizontaliomis juostomis per visą durų plotį, 900-1000 mm ir 1200-1600 mm aukštyje arba ištisiniais vaizdiniais (pastate esantis žymėjimas matinėmis juostomis nesudaro tinkamo kontrasto, papildomai pažymėti kontrastinga juosta arba vaizdiniais),

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,

- asmenims su negalia skirtoje sanitarinėje patalpoje prie praustuvės iš abiejų pusių įrengti ranktūrius, įrengti pagalbos iškvietimo įtaisą,

- naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,

- paslaugų teikimo vietoje įrengti bent dalį stalo tokio aukščio, kad ant jos būtų galima rašyti stovint (950–1 100 mm),

- laukimo vietose bent dalį sėdimų vietų pakeisti į sėdimas vietas su porankiais,

- informaciją (pvz. kabinetų numerius) pateikti didesniu šriftu ir kontrastingesnius, asmenims su regos negalia skelbiama informacija dalinai neprieinama.

❖ Pabiržės Seniūnija

Rekomenduojama:

- perkelti asmenų su negalia stovėjimo vietą į kitą pusę pastato, iš tos vietos privažiavimas vežimėliu iki įėjimo durų būtų be kliūčių,

- pažymėti asmenų su negalia stovėjimo vietą ant kelio dangos,

- išspręsti lietvamzdžio perkėlimą nuo šaligatvio, trukdo ne tik asmenims su negalia, bet ir visiems kitiems praeiti šaligatviu iki įėjimo, ypač jei asmenų su negalia stovėjimo vieta bus iš kitos pastato pusės,

- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- **įrengti rampą asmenims su judėjimo negalia**, kad galėtų privažiuoti prie skambučio, kuris yra įrengtas pirmame aukšte,

- sutvarkyti įėjimo durų pritraukėjus arba prie durų pritvirtinti kojelę,

- prie įėjimo durų įrengti nuolydį (pabetonuoti ar pastatyti pristatomą nuolydį), nes įėjimo durų slenkstis viršija 2 cm, savarankiškai įvažiuoti su vežimėliu neįmanoma,

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus bei ant durų priklijuoti WC ženkliuką,

- dabartinio sanitarinio mazgo nėra galimybės pritaikyti asmenims su negalia, esant galimybei (pvz pastatą rekonstruojant) įrengti asmenims su negalia pritaikytą sanitarinę patalpą (atkeipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualeto pusėse, šalia tualeto turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuvu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500

mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),

- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą,

- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,

- kol įstaiga nepritaikyta asmenims su negalia, matomoje vietoje (pavyzdžiui ant įėjimo durų) skelbti informaciją su kontaktiniais duomenimis.

- ❖ Pabiržės Antano Macijausko struktūrinis padalinys (Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios biblioteka)

Rekomenduojama:
- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,
- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,
- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą,
- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,
- kol įstaiga nepritaikyta asmenims su negalia, matomoje vietoje (pavyzdžiui ant įėjimo durų) skelbti informaciją su kontaktiniais duomenimis.

Dėl šių rekomendacijų kreiptis į pastato valdytoją:
- perkelti asmenų su negalia stovėjimo vietą į kitą pusę pastato, iš tos vietos privažiavimas vežimėliu iki įėjimo durų būtų be kliūčių,
- pažymėti asmenų su negalia stovėjimo vietą ant kelio dangos,
- išspręsti lietvamzdžio perkėlimą nuo šaligatvio, trukdo ne tik asmenims su negalia, bet ir visiems kitiems praeiti šaligatviu iki įėjimo, ypač jei asmenų su negalia stovėjimo vieta bus iš kitos pastato pusės,

- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,
- įrengti rampą asmenims su judėjimo negalia, kad galėtų privažiuoti prie skambučio, kuris yra įrengtas pirmame aukšte,
- sutvarkyti įėjimo durų pritraukėjus arba prie durų pritvirtinti kojelę,
- prie įėjimo durų įrengti nuolydį (pabetonuoti ar pastatyti pristatomą nuolydį), nes įėjimo durų slenkstis viršija 2 cm, savarankiškai įvažiuoti su vežimėliu neįmanoma,
- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus bei ant durų priklijuoti WC ženkliuką,
- dabartinio sanitarinio mazgo nėra galimybės pritaikyti asmenims su negalia, esant galimybei (pvz pastatą rekonstruojant) įrengti asmenims su negalia pritaikytą sanitarinę patalpą (atkeipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualeto pusėse, šalia tualeto turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuvu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę).

- ❖ Pabiržės ambulatorija

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- ant durų nuo gatvės pusės uždėti užrašą ir rodyklę, kad įėjimas iš kiemo pusės,

- kol įstaiga nepritaikyta asmenims su negalia, matomoje vietoje (pavyzdžiui ant durų nuo gatvės pusės) skelbti informaciją su kontaktiniais duomenimis,

- ant pirmos ir paskutinės tiek lauko, tiek vidaus laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą. Dokumentai turi būti rengiami užtikrinant pakankamą teksto ir fono kontrastingumą..

Kadangi įstaiga turi alternatyvą paslaugų teikimui - Biržų rajono poliklinika, pastato pritaikymas - įėjimo panduso įrengimas, sanitarinių patalpų pritaikymas, keltuvo į antrą aukštą įrengimas, stovėjimo vietų asmenims su negalia įrengimas, būtų nepakeliama finansinė našta įstaigai.

- ❖ Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pabiržės pagrindinio ugdymo skyrius

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- prie laiptų skambučio įrengti nuorodą apie skambutį ir paskelbti informaciją su kontaktais,

- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- įstiklintas ir visiškai stiklines duris pažymėti mažiausia 2 horizontaliomis juostomis per visą durų plotį, 900-1000 mm ir 1200-1600 mm aukštyje arba ištisiniais vaizdiniais,

- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,

- esant galimybei įrengti asmenims su negalia pritaikytas sanitarines patalpas,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą.

- ❖ Paramos centras „Spindulys“

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- prie laiptų skambučio įrengti nuorodą apie skambutį ir paskelbti informaciją su kontaktais,

- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- įstiklintas ir visiškai stiklines duris pažymėti mažiausia 2 horizontaliomis juostomis per visą durų plotį, 900-1000 mm ir 1200-1600 mm aukštyje arba ištisiniais vaizdiniais,

- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius (įėjimo į antrą aukštą durys),

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,

- esant galimybei, papildyti įrengimą asmenims su negalia pritaikytos sanitarinės patalpos (atkeipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualeto pusėse, šalia tualeto turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuvu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų),

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą.

- ❖ Pabiržės bendruomeniniai namai

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- prie užvažiavimo rampos panaikinti aukščių skirtumą,

- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- esant galimybei įrengti asmenims su negalia pritaikytas sanitarines patalpas,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą.

- ❖ Biržų rajono Kirdonių universalus daugiafunkcinis centras

Rekomenduojama:

- esant galimybei įrengti asmenims su negalia skirtas stovėjimo vietas, tinkamai pažymėti (ženklas ir ženklinimas ant grindinio),

- jei būtų tvarkomi šaligatviai ir derinami projektai, teisingai išdėstyti taktilinius paviršius,

- ant pirmos ir paskutinės lauko ir rūsio (priedangos) laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,

- asmenims su negalia skirtoje sanitarinėje patalpoje prie praustuvės iš abiejų pusių įrengti ranktūrius, įrengti pagalbos iškvietimo įtaisą,

- naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, reljefinius ženklus, garsinį / pritaikytą tekstą,

- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,

- interneto svetainėje pateikti informaciją lengvai suprantama kalba bei lietuvių gestų kalba,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti

„Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastingumą,

- parengti informacijos rengimo ir (ar) teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais tvarkos aprašą (taisykles).

❖ Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Kirdonių padalinys

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą.

❖ Vabalninko bendruomenės namai

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- sutvarkyti įėjimo durų pritraukėjus arba prie durų pritvirtinti kojelę,

- vidaus laiptai yra prie pat įėjimo durų, trukdo įvažiuoti su vežimėliu, gal būt galima, jei pastato savininkas leistų, apatinio laipto kampą pripjauti,

- ant pirmos ir paskutinės vidaus laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus bei ant durų priklijuoti WC ženkliuką,

- dabartinių sanitarinių mazgų nėra galimybės pritaikyti asmenims su negalia, esant galimybei (pvz pastatą rekonstruojant) įrengti asmenims su negalia pritaikytą sanitarinę patalpą (atkeipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualeto pusėse, šalia tualeto turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai,

erdvė po praustuvu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),

- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastingumą,

- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,

- kol įstaiga nepritaikyta asmenims su negalia, matomoje vietoje (pavyzdžiui ant įėjimo durų) skelbti informaciją su kontaktiniais duomenimis.

❖ Vabalninko seniūnija

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- įrengti asmenų su negalia automobilių stovėjimo vietą,

- prie įėjimo durų pritaisyti durų užfiksavimo kojeles arba suremontuoti durų pritraukėją,

- įstiklintas ir visiškai stiklines duris pažymėti mažiausia 2 horizontaliomis juostomis per visą durų plotį, 900-1000 mm ir 1200-1600 mm aukštyje arba ištisiniais vaizdiniais,

- ant pirmos ir paskutinės lauko ir vidaus laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- esant galimybei, įrengti laiptų keltuvą į antrą aukštą.

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,

- dabartinių sanitarinių mazgų nėra galimybės pritaikyti asmenims su negalia, esant galimybei (pvz pastatą rekonstruojant) įrengti asmenims su negalia pritaikytą sanitarinę patalpą (atkeipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualeto pusėse, šalia tualeto turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuvu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),

- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,

- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą.

❖ Vabalninko ambulatorija

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- įrengti asmenų su negalia automobilių stovėjimo vietą,

- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,

- dabartinių sanitarinių mazgų nėra galimybės pritaikyti asmenims su negalia, esant galimybei (pvz pastatą rekonstruojant) įrengti asmenims su negalia pritaikytą sanitarinę patalpą (atkeipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualeto pusėse, šalia tualeto turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuvu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų

išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),

- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,

- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą.

- ❖ Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyrius

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,

- asmenims su negalia skirtoje sanitarinėje patalpoje šalia tualeto įrengti rankinį dušą, prie praustuvės iš abiejų pusių įrengti ranktūrius, įrengti pagalbos iškvietimo įtaisą,

- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,

- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą.

❖ Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazija

Rekomenduojama:

- esant galimybei, įrengti automobilio stovėjimo vietas, skirtas asmenims su negalia,

- **įrengti pandusą ant netoli perėjos esančių laiptų**,

- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- prie įėjimo durų pritaisyti durų užfiksavimo kojeles arba suremontuoti durų pritraukėją,

- įstiklintas ir visiškai stiklines duris pažymėti mažiausia 2 horizontaliomis juostomis per visą durų plotį, 900-1000 mm ir 1200-1600 mm aukštyje arba ištisiniais vaizdiniais,

- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,

- esant poreikiui, klasėse prie pakylų įrengti nuovažas,

- ant klasės pakylos per visą ilgį užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakylos spalva sudarytų kontrastą,

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,

- asmenims su negalia skirtoje sanitarinėje patalpoje šalia tualeto įrengti antrą turėklą ir rankinį dušą, prie praustuvės iš abiejų pusių įrengti ranktūrius, įrengti pagalbos iškvietimo įtaisą,

- interneto svetainėje pateikti informaciją lietuvių gestų kalba,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,

- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,

- parengti informacijos rengimo ir (ar) teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais tvarkos aprašą (taisykles).

- BTVMC Vabalninko skyrius

Rekomenduojama:

- esant galimybei, įrengti automobilio stovėjimo vietas, skirtas asmenims su negalia,

- įrengti pandusą, kad būtų galima patekti į sporto salę,

- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą - dalyje laiptų nėra,

- įstiklintas ir visiškai stiklines duris pažymėti mažiausia 2 horizontaliomis juostomis per visą durų plotį, 900-1000 mm ir 1200-1600 mm aukštyje arba ištisiniais vaizdiniais,

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,

- asmenims su negalia skirtoje sanitarinėje patalpoje šalia tualeto įrengti rankinį dušą, prie praustuvės iš abiejų pusių įrengti ranktūrius, įrengti pagalbos iškvietimo įtaisą,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,

- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą.

- Vabalninko miesto struktūrinis padalinys - Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- esant galimybei, įrengti pandusą,

- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- prie įėjimo durų pritaisyti durų užfiksavimo kojeles arba suremontuoti durų pritraukėją,

- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,

- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą.

❖ VšĮ Vabalninko vaikų dienos centras

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- įrengti pandusą,

- įėjimo durų slenkstis neturi viršyti 2 cm,

- ant pirmos ir paskutinės lauko ir vidaus laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą (esant nestandartinėms pakopoms, žymime kiekvieną laipto pakopą),

- prie įėjimo durų pritaisyti durų užfiksavimo kojeles,

- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,

- esant galimybei (pvz pastatą remontuojant) įrengti asmenims su negalia pritaikytą sanitarinę patalpą (atkeipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualeto pusėse, šalia tualeto turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuvu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),

- interneto svetainėje pateikti informaciją lengvai suprantama kalba ir lietuvių gestų kalba,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,

- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,

- kol įstaiga nepritaikyta asmenims su negalia, matomoje vietoje (pavyzdžiui ant įėjimo durų) skelbti informaciją su kontaktiniais duomenimis.

❖ Vabalninko kultūros namai

Rekomenduojama:

- esant galimybei, įrengti asmenų su negalia automobilių stovėjimo vietą,

- ant pirmos ir paskutinės lauko ir vidaus laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- ant žiūrovų salėje esančių pakopų taip pat užklijuoti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- prie įėjimo durų pritaisyti durų užfiksavimo kojelę arba suremontuoti durų pritraukėją,

- įstiklintas ir visiškai stiklines duris pažymėti mažiausia 2 horizontaliomis juostomis per visą durų plotį, 900-1000 mm ir 1200-1600 mm aukštyje arba ištisiniais vaizdiniais,

- asmenims su negalia skirtoje sanitarinėje patalpoje šalia tualeto įrengti rankinį dušą, įrengti pagalbos iškvietimo įtaisą,

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,

- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą.

❖ Biržų Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos Kratiškių daugiafunkcinis centras

Rekomenduojama:

- esant galimybei, įrengti automobilio stovėjimo vietas, skirtas asmenims su negalia,

- ant pirmos ir paskutinės lauko ir vidaus laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,

- prie įėjimo durų pritaisyti durų užfiksavimo kojeles arba suremontuoti durų pritraukėją,

- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,

- dabartinių sanitarinių mazgų nėra galimybės pritaikyti asmenims su negalia, esant galimybei (pvz pastatą rekonstruojant) įrengti asmenims su negalia pritaikytą sanitarinę patalpą (atkeipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualeto pusėse, šalia tualeto turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuvu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),

- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“, arba panašius. Nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto. Popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,

- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą.

NUTARTA

Pritarti pateiktoms rekomendacijoms, sprendimas priimtas vienbalsiai.

7. SVARSTYTA

Dėl liepos - rugsėjo mėnesiais planuojamų lankyti įstaigų sąrašo sudarymo

Daiva Jundzilienė pasiūlė aplankyti šias įstaigas:

1. Biržų miesto seniūniją
2. UAB „Biržų vandenys“
3. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
4. Biržų švietimo pagalbos tarnyba
5. Pačeraukštės seniūnija
6. Pačeraukštės bendruomenės namai
7. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Pačeraukštės struktūrinis padalinys
8. Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinio ugdymo skyrius
9. Biržų rajono Legailių namai
10. VšĮ „Pagalbos centras“, Pačeraukštės seniūnijos Vaikų dienos centras
11. Biržų Kultūros centro Pačeraukštės skyrius
12. Parovėjos seniūnija
13. Parovėjos bendruomenės namai
14. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Parovėjos struktūrinis padalinys
15. Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių pradinio ugdymo skyrius
16. Papilio saeniūnija
17. Papilio bendruomenės namai
18. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Papilio struktūrinis padalinys
19. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos Papilio pagrindinio ugdymo skyrius
20. Biržų Kultūros centro Papilio skyrius
21. Papilio ambulatorija

NUTARTA

Aplankyti sąraše išvardintas įstaigas per artimiausius tris mėnesius.

Lankomų įstaigų sąrašui pritarta vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkas Justas Greviškis

Posėdžio sekretorė Daiva Jundzilienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyriausioji specialistė Daiva Jundzilienė, Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SU NEGALIA GEROVĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-13 Nr. GTR-4
Adresatas	–
Dokumentą pasirašė	Vyriausioji specialistė Daiva Jundzilienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-07-09 15:55:33
Dokumentą pasirašė	Tarybos narys Justas Greviškis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-07-13 14:30:18
Registratorius	Vyriausioji specialistė Daiva Jundzilienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-07-13 15:05:54
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-07-13 atspausdino Vyriausioji specialistė Daiva Jundzilienė

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybės administracija
2026-07-13